

From: Marko Tolga <marko.tolga@voruvesi.ee>

Subject: Vs: Tehniliste tingimuste tatolemine detailplaneeringule Rõuge vald, Haanja mnt 3


Date: 29. August 2025 at 09:00:26 EEST

To: Kristi Jõemets <kristi@wesenberg.ee>

Cc: Jane Liiv <jane.liiv@voruvesi.ee>

Tere!

POS 1 on võimalik teha kanalisatsiooni ühendus kaevu H-KT-2 ja enne maakraani H3 tuleks teha kolmikuga mahavõtte ja paigaldada liitumispunkti kõrvale teine maakraan.

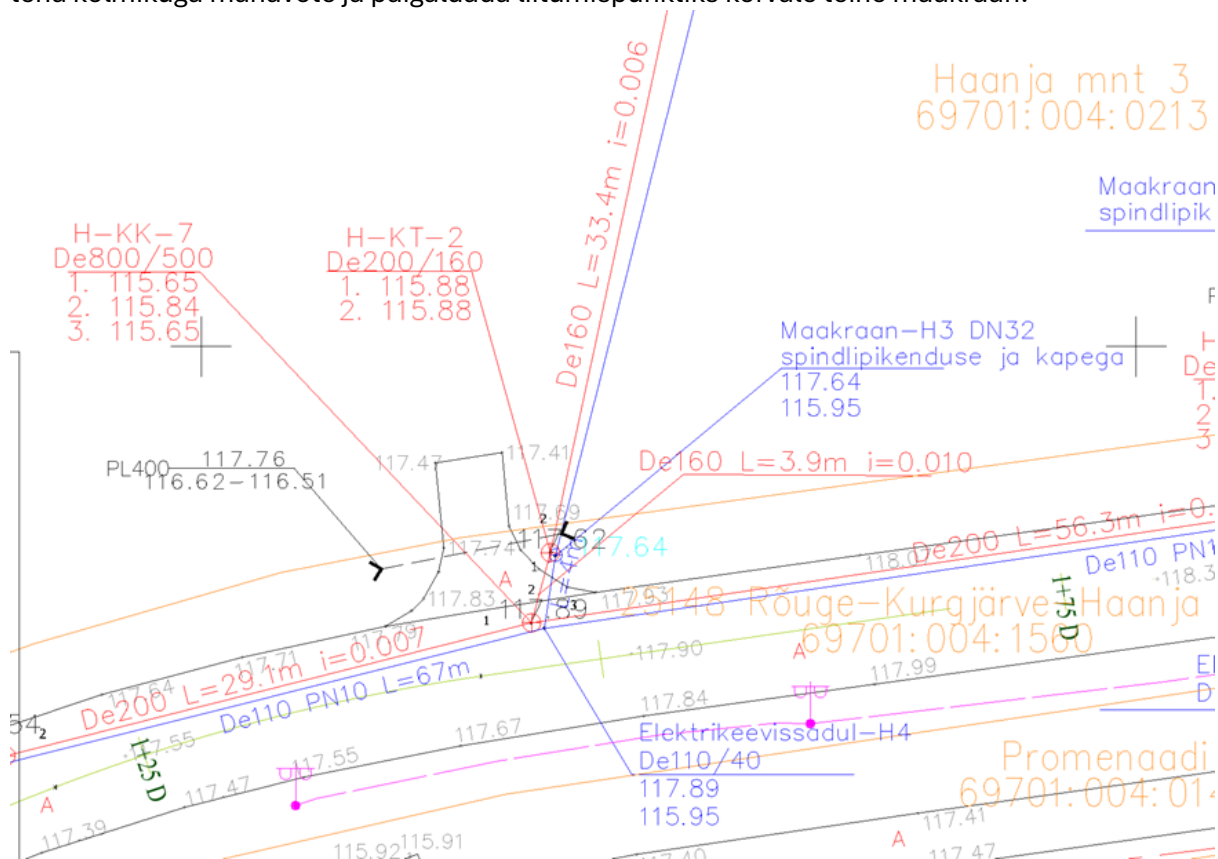

Koostame ja saadame tehnilised tingimused.

Marko Tolga

arendusjuht

AS Võru Vesi

Tel: 782 8330

e-post: marko.tolga@voruvesi.ee

www.voruvesi.ee

VÕRU VESI